


Schemat połączeń zestawu: ETC-1-AL, MODUŁ P.S, AS-510

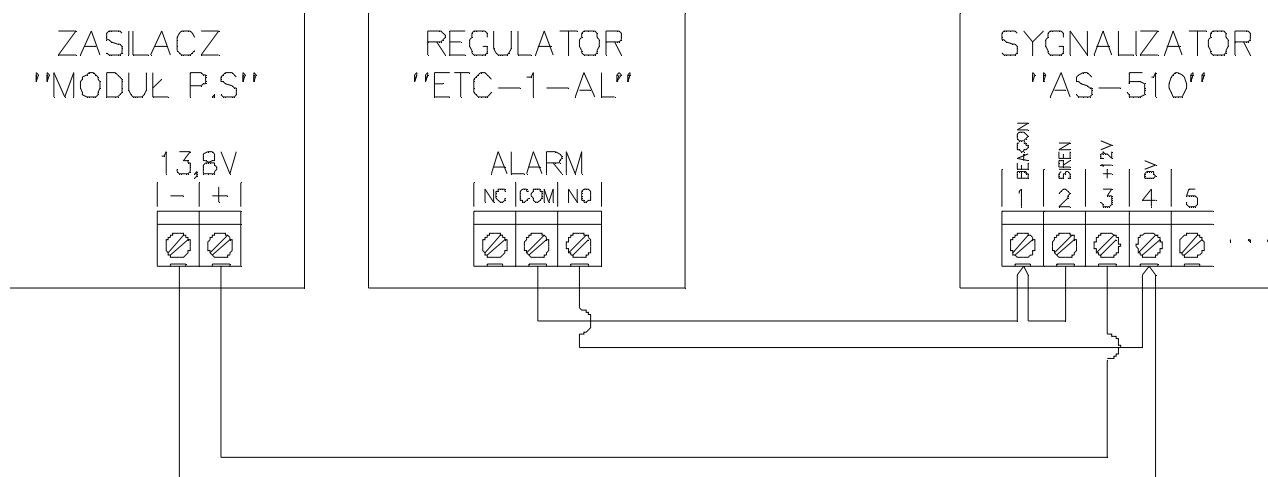

Urządzenia: Moduł P.S, ETC-1-AL zasilić z sieci ~230V, 50Hz
Przewód do czujnika temperatury 4x0,12mm² (minimum)
np. YPMYekw 4x0,12 firmy TECHNOKABEL